


Legenda	
	1 facho simples & 1 tomada - 1,0m do piso
	Cabo de medição - a 1,0m do piso
	Entrada de serviço subterrânea
	Interruptor simples 1 facho - 1,0m do piso
	Interruptor simples 1 facho - 1,0m do piso
	Interruptor simples 2 fachos - 1,0m do piso
	Luminária pr. floor - compacta dupla - sobtopo 800
	Luminária pr. floor - duplo - sobtopo
	Ponto 2P+T a 1,0m do piso
	Quadro de distribuição - sobtopo a 1,0m do piso
	Tomada hexagonal (PNE 14136) - 2P+T 10 A, a 0,30m do piso
	Tomada hexagonal (PNE 14136) - 2P+T 10 A, a 1,0m do piso
	Tomada hexagonal (PNE 14136) - 2P+T 20 A, a 0,30m do piso
	Tomada hexagonal (PNE 14136) - 2P+T 20 A, a 1,0m do piso
	Tomada universal (2P+T) a 0,30m do piso
	Tomada universal (2P+T) a 1,0m do piso
	Tomada universal (2P+T) a 0,30m do piso
	Tomada universal (2P+T) a 1,0m do piso
	Tomada universal (2P+T) a 2,0m do piso
	Bloco de terminação subterrâneo
	Placa de Sinalização
	Condições - neutro base proteção a retiro 2,0mm²
	Condições - neutro a retiro 2,0mm²
	Condições - neutro base proteção 2,0mm²
	Condições - neutro base proteção 0,0mm²

Quadro de Cargas

CIRCUITO	AMBIENTE	EQUIP.	POT. UNITÁRIA (W)	QUANT.	POT. PARCIAL (W)	POT. TOTAL CIRCUITO	DISJ.	FIACAÇÃO
1	Vestibulo Árbitros	Luz Teto	26	1	26			
	BWC PNE Feminino	Luz Teto	26	1	26			
	BWC PNE Masculino	Luz Teto	26	1	26			
	Circulação	Luz Teto	26	1	26	104	10 A	2,5 mm²
2	Vestibulo Árbitros	Tomada	100	1	100			
	BWC PNE Feminino	Tomada	100	1	100			
	BWC PNE Masculino	Tomada	100	1	100			
	Circulação	Tomada	100	1	100	400	10 A	2,5 mm²

Diagrama Unifilar

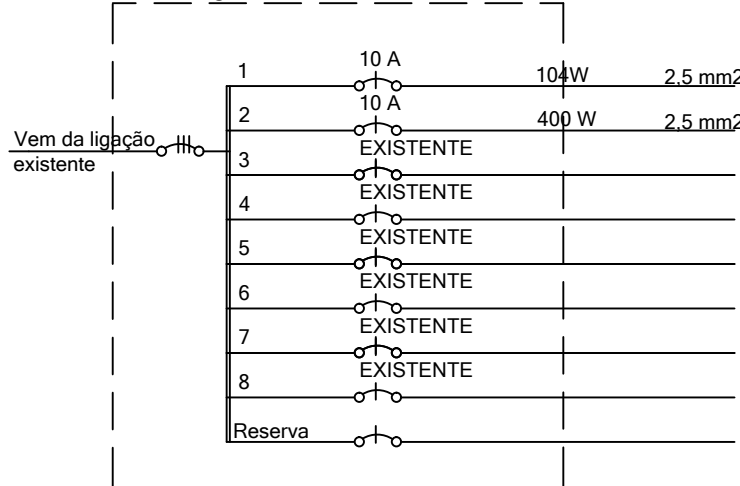

PROPRIETÁRIO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ**

OBRA  
**Reforma Ginásio Municipal**

LOCAL  
**Botuverá**

PROJETO  
**Elétrico**

REFERÊNCIAS

**Planta do Elétrico**

ESCALA | DATA | RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA-SC

Indicadas | março/2019 | Eng. Civil Rafael Lopes de Lima | 100625-8



FOLHA

**01**

VISTO

/01